



# Pelastustoimen laitelain uudistaminen


Paloseminaari 4.2.2020

Kirsi Rajaniemi



# Valmistelun tavoitteet ja aikataulu

- Sääntelyn tarpeen ja toimivuuden arviointi; nykyinen laitelaki yli 10 vuotta vanha, lain ja asetusten sisältö pääosin 1990-luvulta
- Sisältötarkistukset suhteessa muussa lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin, erityisesti rakentamisen sääntely ja työ- ja elinkeinoministeriön toimialan tuotesääntely
- Säädoshuolto, säädöstekninen ajantasaistaminen
- Tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi sääntelykokonaisuus
- Valmisteluaineisto on hankesivuilla <https://intermin.fi/hankkeet/hankehaku> --> Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen (SM036:00/2017)

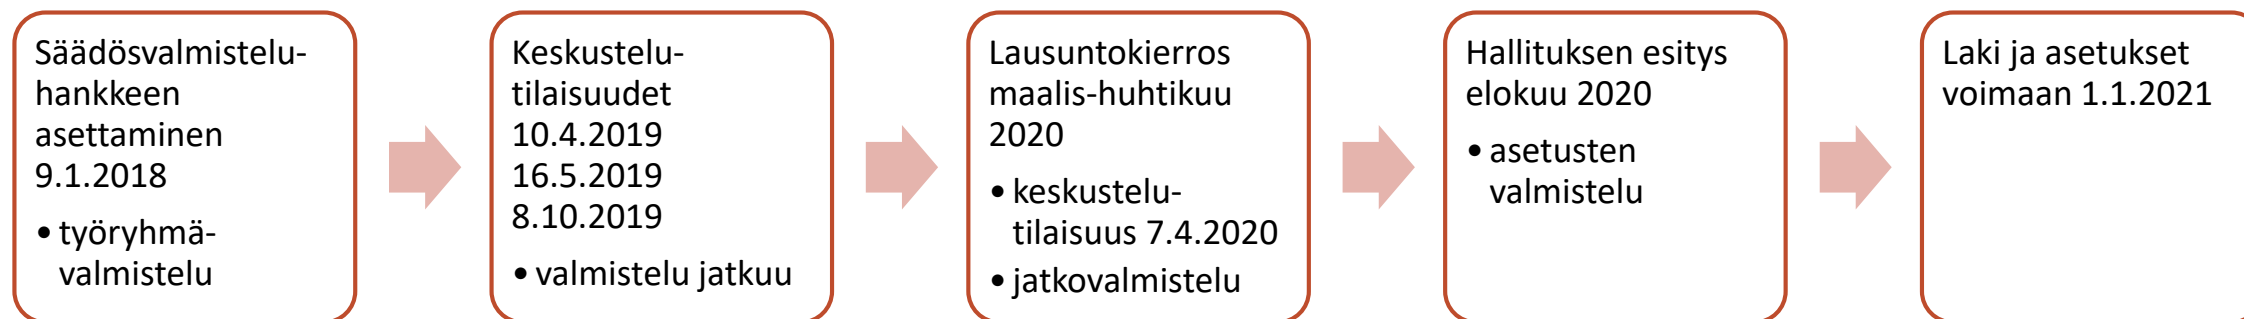

# Uuden lain rakenne

Lain työnimi: Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista

Yleiset säännökset	Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot	Käsisammuttimien tarkastus ja huolto	Tuotteita koskevat vaatimukset	Erinäiset säännökset
<ul style="list-style-type: none"><li>• Soveltamisala</li><li>• Suhde muuhun lainsäädäntöön</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laitteiston toteutus</li><li>• Toiminnalliset vaatimukset</li><li>• Dokumentointi</li><li>• Asennusliikkeen toimintailmoitus</li><li>• Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset</li><li>• Vastuuhenkilön koe</li><li>• Laitteiston tarkastus</li><li>• Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset</li><li>• Tarkastuslaitoksen tehtävät</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Käsisammuttimien huolto- ja tarkastustyöt</li><li>• Käsisammutinliikkeen toimintailmoitus</li><li>• Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset</li><li>• Vastuuhenkilön koe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yleiset vaatimukset</li><li>• Tuotteiden merkinnät, tiedot ja ohjeet</li><li>• Kielivaatimukset</li><li>• Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen</li><li>• Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valvonta</li><li>• Viranomaisen rekisterit ja julkinen tietopalvelu</li><li>• Viranomaisen toimivaltuudet</li><li>• Kiellot ja pakkokeinot</li><li>• Rangaistukset</li><li>• Muutoksenhaku</li><li>• Voimaantulo ja siirtymäsäännökset</li></ul>



# Paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot

- Säädetävät asiat
  - tuotteiden perusvaatimukset
  - laitteistojen toiminnalliset vaatimukset
  - toteutuksen dokumentointi
  - asennusliikkeiden ilmoitusmenettely ja vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
  - kunnossapidon vaatimukset (liittyy pelastuslakiin)
  - varmennustarkastuksen sisältö
  - määräaikaistarkastusten sisältö ja määrävälit (1 + 3 vuotta)
  - tarkastuslaitosten hyväksyminen ja tehtävät



# Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

- Säädetään nykyiseen tapaan
  - käsisammutinliikkeiden vaatimuksista ja Tukesille tehtävästä toimintailmoituksesta
  - vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista
  - tarkastus- ja huoltotyön vaatimuksista ja sisällöstä
  - tarkastus- ja huoltoväleistä ja tarkastustarrasta
- vaatimukset pääosin nykyiset, mutta selvennetään ja tarkennetaan





# Käsiammuttimen tuotevaatimukset

- Painelaitesäätelyn mukainen tuote, harmonisoitu standardi, CE-merkintä
  - EN-standardit käsiammuttimen vaatimuksista
  - Säätelyä tarvitaan perusvaatimuksista kuten sammutusominaisuuksista, etiketistä, väristä
    - tarkemmat tekniset vaatimukset tulevat standardeista, kuten nykyisinkin
- SM asetus käsiammuttimista (790/2001) uusitaan
- Käsiammuttimen hankintavelvoite (riittävä määrä ja sijoittaminen) ei kuulu soveltamisalaan




# Alkusammutusvälineiden sijoittaminen





# Tulisijat

- Tehdasvalmisteisten tulisijojen tekniset vaatimukset
  - EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia tuotteita eli on käytettävä harmonisoituja tuotestandardeja
  - standardeissa määritetty eri tuoteryhmien vaatimuksia mm. paloturvallisuudesta, päästöistä, hyötysuhteesta, merkinnöistä jne.
- Mitä tuotevaatimuksia tulisijoille tarvitaan kansallisesti turvallisen asentamisen ja käytön kannalta
  - näihin perusominaisuuksiin liittyvä asetuksenantovaltuutus, jotta tarvittaessa voidaan säätää kansallisesti esim. standardien sisältämistä luokkavaatimuksista
- Tulisijan asentaminen ei kuulu soveltamisalaan, vaan on osa rakentamista

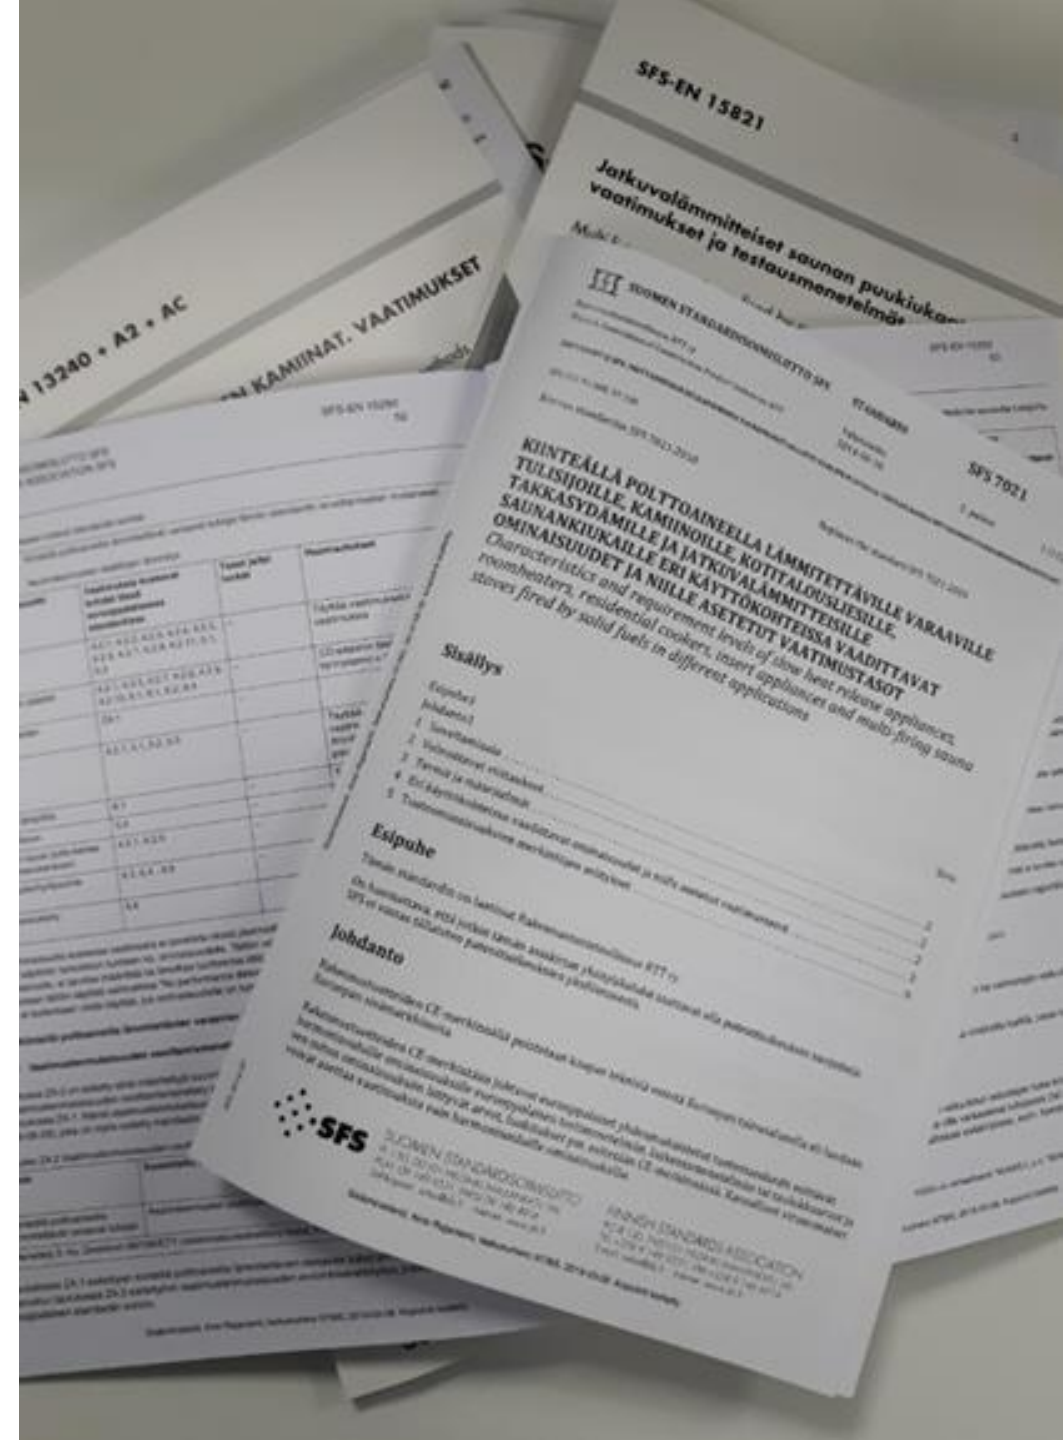




# Muuta ajankohtaista




# Nuohousuudistuksen toimeenpano on sujunut hyvin

- Ei ole tullut ilmi mitään sellaista, joka kertoisi isoista ongelmista nuohouspalveluissa. Nuohouspalvelut näyttäisivät toimivan pääsääntöisesti niin kuin ennenkin
  - nuohouspalvelujen saatavuus pysynyt ennallaan
  - kustannukset pääosin samalla tasolla kuin aiemmin
  - asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun
- Kokemukset kertyvät vähitellen ja mahdolliset vaikutukset paloturvallisuuteen näkyvät viiveellä mm. nokipalotilastoissa

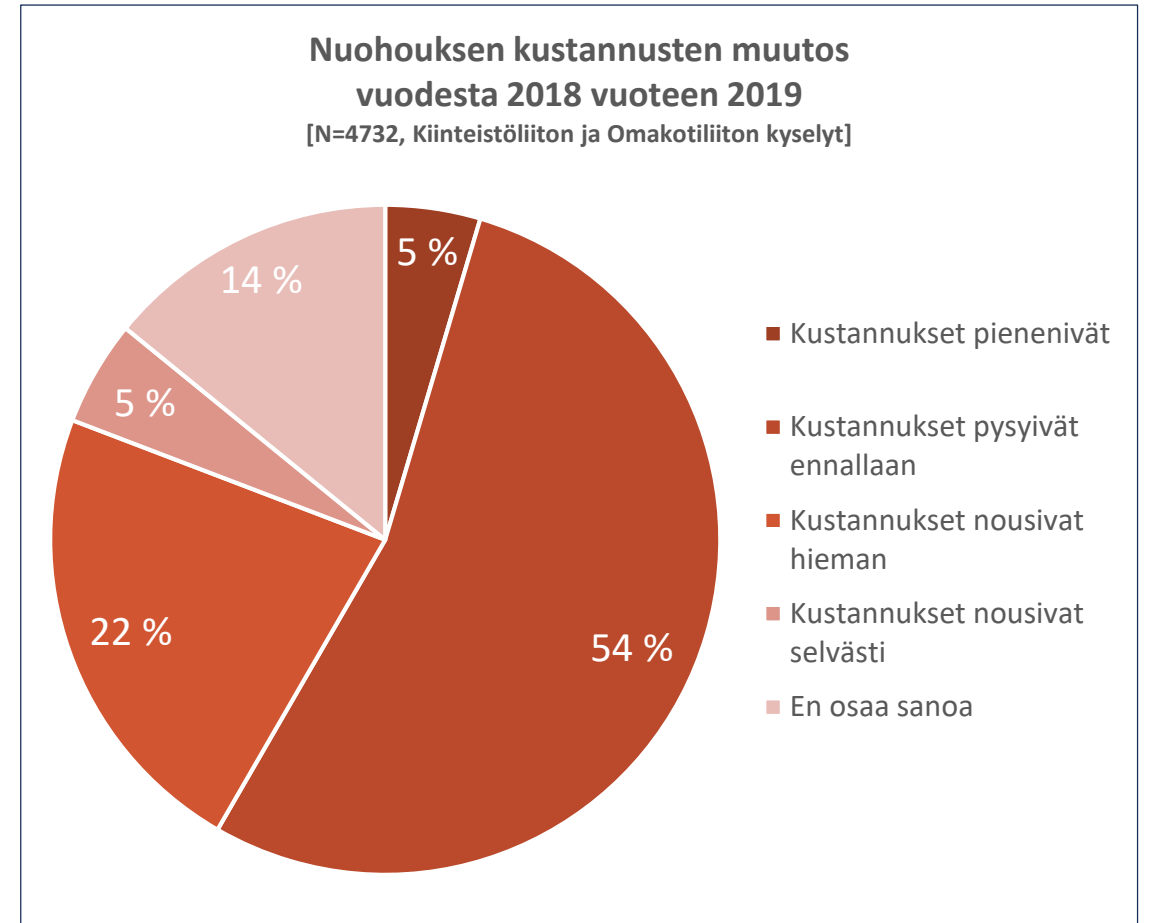

# Palokuolemien määrä pysynyt ennätysellisen alhaisena

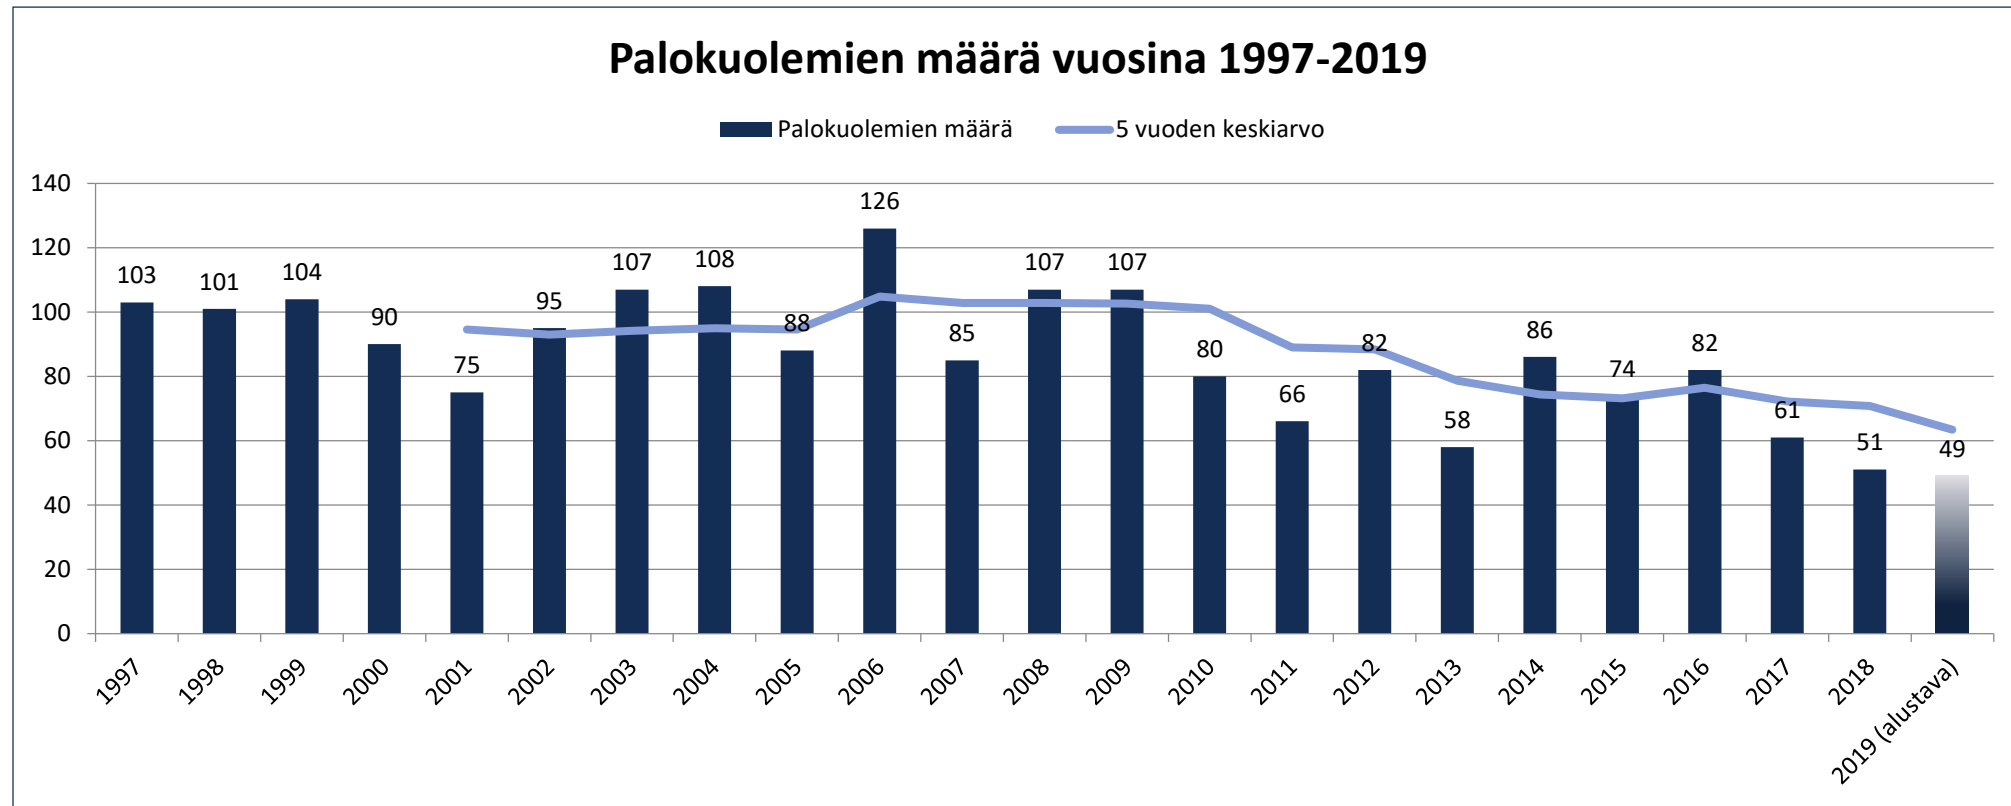

Lähteet: Tilastokeskus 1997-2006, Pelastusopisto 2007-2019



# Sisäministeriö

## Inrikesministeriet

Kirkkokatu 12, Helsinki  
PL 26, 00023 Valtioneuvosto  
Vaihde 0295 480 171  
[www.intermin.fi](http://www.intermin.fi)