



Sisäministeriön ajankohtaisia

Paloseminaari 19.4.2022

Kirsi Rajaniemi



Pelastuslain muutosehdotus

- Lausuntokierros 8.4.–20.5.2022
<https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM019:00/2021>
- Asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi niin, että vastuut kohdentuisivat asukkaan sijasta rakennuksen omistajalle
 - muutosten tavoitteena veloitteiden nykyistä parempi toteutuminen ja sääntelyn selkeys



Palovaroittimet

Nykyinen 17 §

Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia.

Majoitustiloissa sekä 18 §:ssä tarkoitetuissa hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa 1 momentissa säädettyä vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden määrästä, sijoittamisesta sekä toiminnasta.

Muutosehdotus 17 §

Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia.

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että palovaroittimet pidetään toimintakunnossa. Huoneiston asukkaan on viipymättä ilmoitettava omistajalle palovaroittimen vioista.

Majoitustiloissa sekä 18 §:ssä tarkoitetuissa hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa 1 ja 2 momentissa **rakennuksen omistajalle** säädettyä vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palovaroittimien määrästä, sijoittamisesta sekä toiminnasta.




Pelastustoimen laitelain uudistaminen



Valmistelun tavoitteet ja aikataulu

- Uusi laki korvaamaan nykyinen pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007)
 - lausunnonle kesä 2022
 - hallituksen esitys syksy 2022
- Valmisteluaineisto on hankeikkunassa SM036:00/2017 (Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen)
- Tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi sääntelykokonaisuus
 - lain rakennetta selkeytetään
 - sääntelyä nostetaan asetuksista lain tasolle
 - lain soveltamisala ei muutu
 - sääntelyn keskeinen sisältö pääosin sama
 - henkilörekistereitä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä ajantasaistetaan

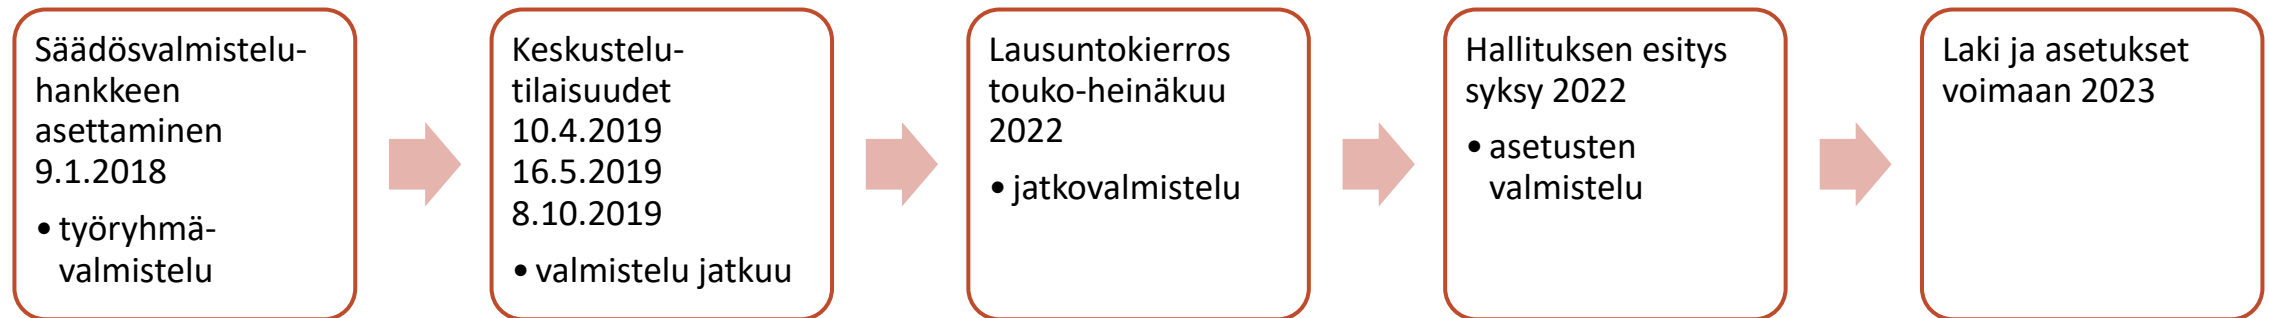

Uuden lain rakenne

Luku 1: Yleiset säännökset

- Soveltamisala
- Suhde muuhun lainsäädäntöön

Luku 2: Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

- Laitteiston toteutus
- Toiminnalliset vaatimukset
- Dokumentointi
- Asennusliikkeen toimintailmoitus
- Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
- Vastuuhenkilön koe
- Laitteiston tarkastus
- Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset
- Tarkastuslaitoksen tehtävät

Luku 3: Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

- Käsisammuttimien huolto- ja tarkastustyöt
- Käsisammutinliikkeen toimintailmoitus
- Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
- Vastuuhenkilön koe
- Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite ja määrävälit

Luku 4: Tuotteita koskevat vaatimukset

- Yleiset vaatimukset
- Tuotteiden merkinnät, tiedot ja ohjeet
- Kielivaatimukset
- Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
- Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset

Luku 5: Valvonta Luku 6: Erinäiset säännökset

- Valvonta
- Viranomaisen rekisterit ja julkinen tietopalvelu
- Viranomaisen toimivaltuudet
- Kiellot ja pakkokeinot
- Muutoksenhaku
- Voimaantulo ja siirtymäsäännökset




Laitelain soveltamisalaa kuvaavia lukuja

- Tukesin rekisterissä liikkeen vastuuhenkilöitä
 - paloilmoittimet 258
 - automaattiset sammutuslaitteistot 168
 - käsisammutinliikkeet 411
- Kolme hyväksyttyä paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuslaitosta, jotka tekivät vuonna 2020
 - 2010 paloilmoittimen varmennustarkastusta
 - 6340 paloilmoittimen määräaikaistarkastusta
 - 950 sammutuslaitteiston varmennustarkastusta
 - 3770 sammutuslaitteiston määräaikaistarkastusta
- Vuonna 2021 markkinoille saatettiin
 - 670 800 palovaroitinta
 - 50 200 häkävaroitinta
 - 319 200 käsisammutinta
 - 79 600 sammutuspeitettä



Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

- Laissa säädetään laitteistojen toteutuksesta, asennusliikkeistä, tarkastuslaitoksista ja laitteistojen tarkastusvelvoitteesta
- Soveltamisalaan kuuluvat rakennuksiin asennettavat laitteistot, joiden
 - 1) asentaminen perustuu laissa tai muussa säädöksessä olevaan velvoitteeseen
 - 2) asentaminen perustuu rakennuslupaan tai muuhun viranomaisen lupamenettelyyn
 - 3) paloilmoitukset liitetään hätäkeskukseen
 - 4) asentaminen edellyttää liittämistä vesihuoltolaitoksen verkostoon tai rakennuksen vesi- ja viemärlaitteistoon

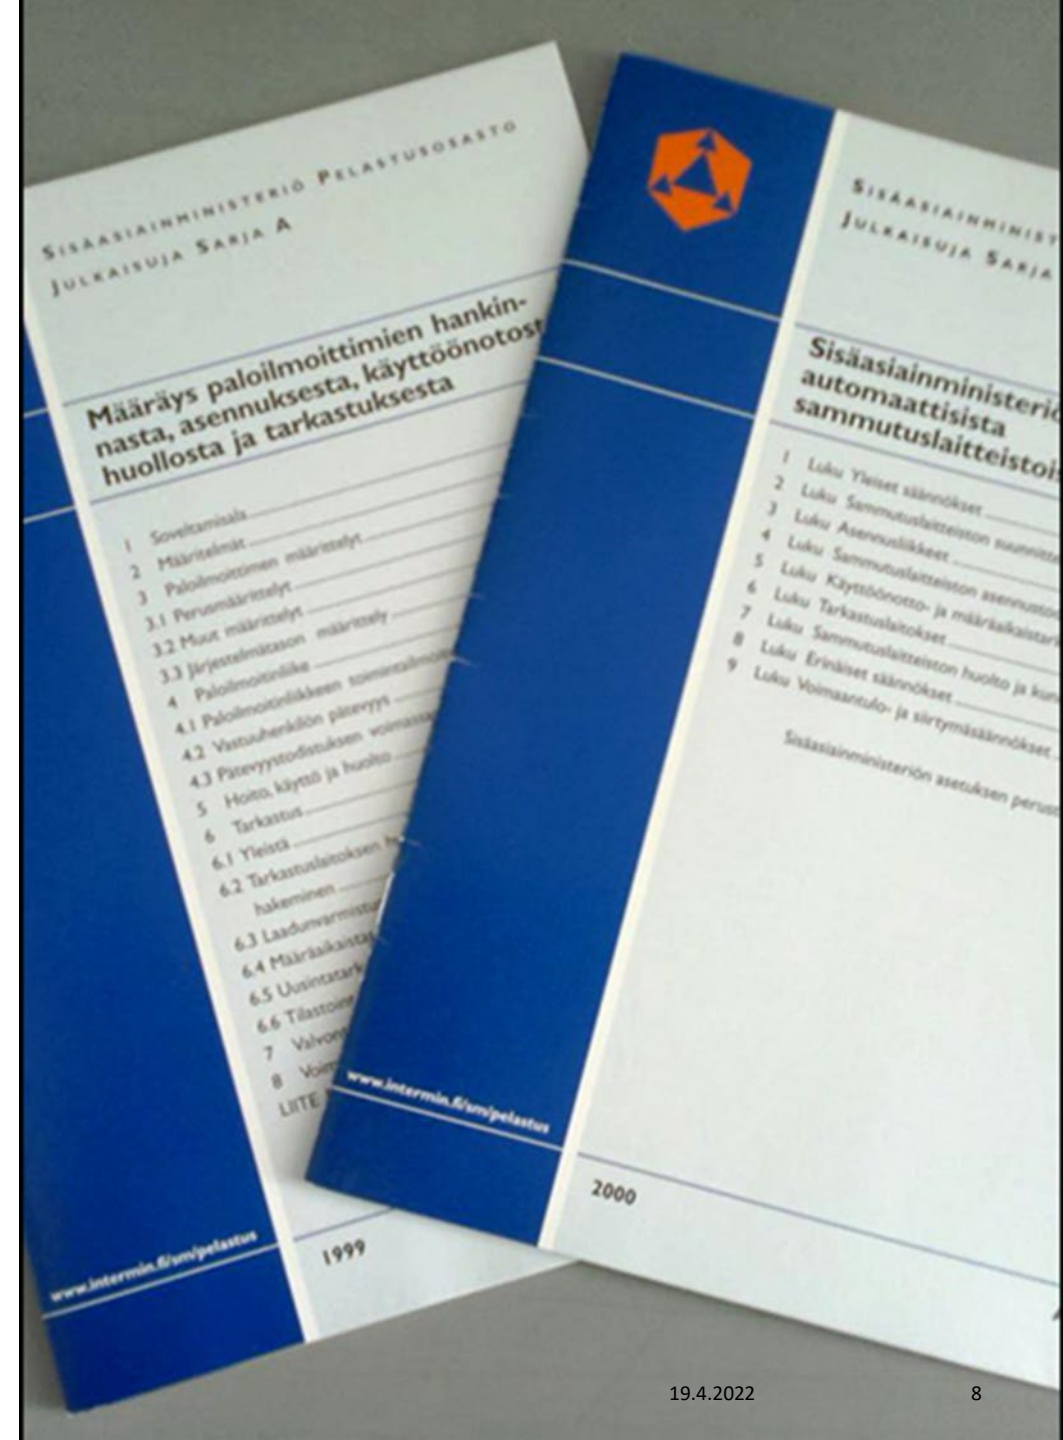

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

- Laissa säädetään käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta, käsisammutinliikkeistä ja käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoitteesta



Tuotteita koskevat vaatimukset

- Soveltamisalaan kuuluvat
 - käsisammuttimet
 - sammutuspeitteet ja muut alkusammutustuotteet
 - palovaroittimet ja häkävaroittimet
 - paloilmoittimen osaksi tarkoitetut laitteet
 - automaattisen sammutuslaitteiston komponentit
 - rakennukseen asennettavat sammutuslaitteet
 - rakennukseen asennettavat savunpoistolaitteet
 - poistumisopasteet ja -valaisimet
 - tehdasvalmisteiset tulisijat
 - väestönsuojien varusteet ja laitteet
- Laissa säädetään
 - yleinen käyttöturvallisuusvaatimus
 - vaatimus merkinnöistä, tiedoista ja käyttöohjeista
 - liittymät EU:n rakennustuoteasetukseen
- Markkinavalvontaa koskeva sääntely markkinavalvontalaissa



Asetukset

- HE-luonnoksen lausuntokierroksella mukana luonnokset sisäministeriön asetuksista
 - paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteista
 - käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
 - käsisammuttimista
 - tehdasvalmisteisista tulisijoista
 - rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
- Valtioneuvoston asetus väestönsuojien laitteista ja varusteista (409/2011) jäisi voimaan





Sisäministeriö

Inrikesministeriet

Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171
www.intermin.fi